


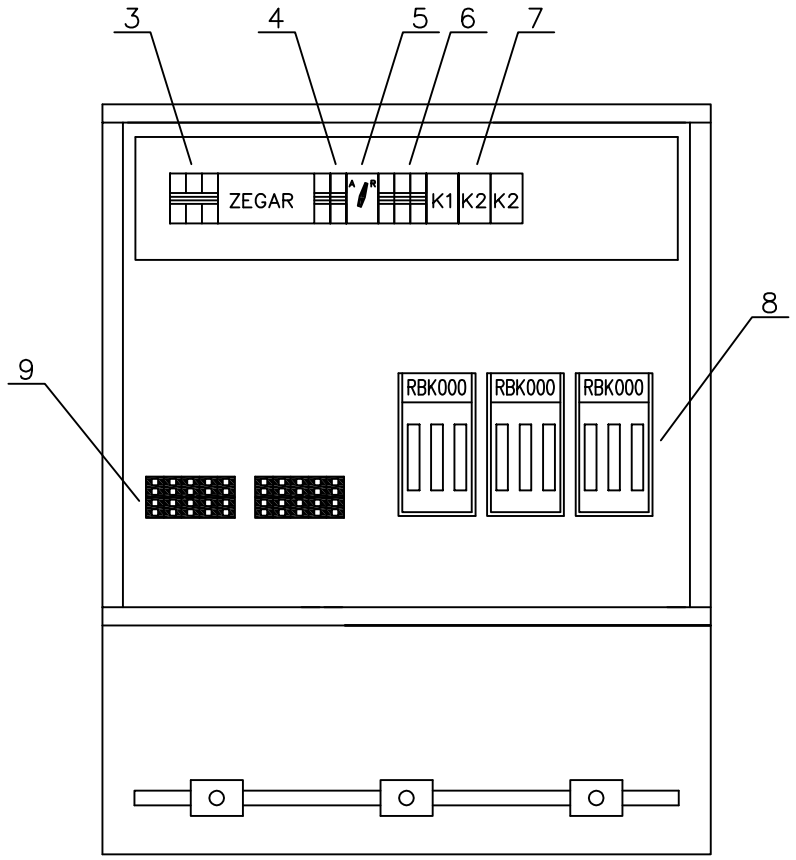


DANE TECHNICZNE:

| | |
|---|---|
| Znamionowe napięcie izolacji | 500 V |
| Znamionowe napięcie pracy | 230/400 V |
| Znamionowy prąd ciągły | 40 A |
| Stopień ochrony IP | 44 |
| Klasa ochronności | II |
| Układ pracy | TN |

LEGENDA:

1 Obudowa STS 66x57
2 Fundament FT-66
3 Rozłącznik izolacyjny FR 103
4 Wyłącznik nadprądowy S 301 B10
5 Przełacznik sterowania AUTOMAT/RĘCZNIE
6 Wyłącznik nadprądowy S 303 C10
7 Stycznik K1, K2, K3
8 Rozłącznik bezpiecznikowy RP000
9 Listwa zaciskowa LZ 5x35

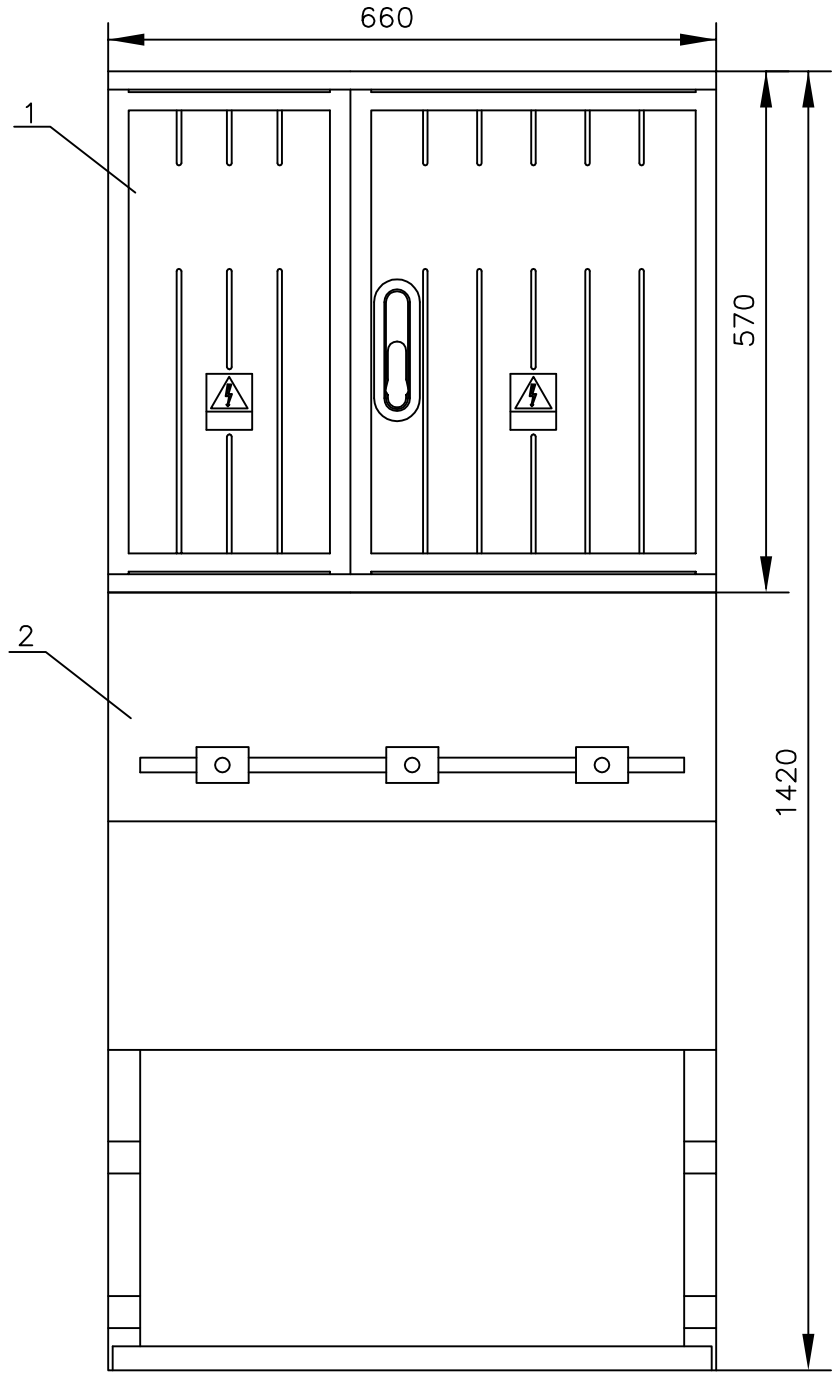


Inwestor:
Urząd Gminy Walce
47-334 Walce, ul. Mickiewicza 18

Projekt:
AR STUDIO projekt
mgr inż. arch. ARKADIUSZ HASNY
ul. Mateiki 4/3, 47-220 Kedzierzyn-Koźle tel.077/4834063
tel.kom.0 602 622 655, e-mail arstudio@pro.onet.pl

| Opracował: | Podpis : |
|---|---|
| mgr inż. Andrzej Klimowicz | |
| Autor : mgr inż. Marcin Król Upr. Nr.71/02/Op | Podpis : |
| Sprawdził : mgr inż. Edward Szarek Upr. Nr.3752/Op | Podpis : |

Temat:
ZAGOSPODAROWANIE PLACU W BROŻCU

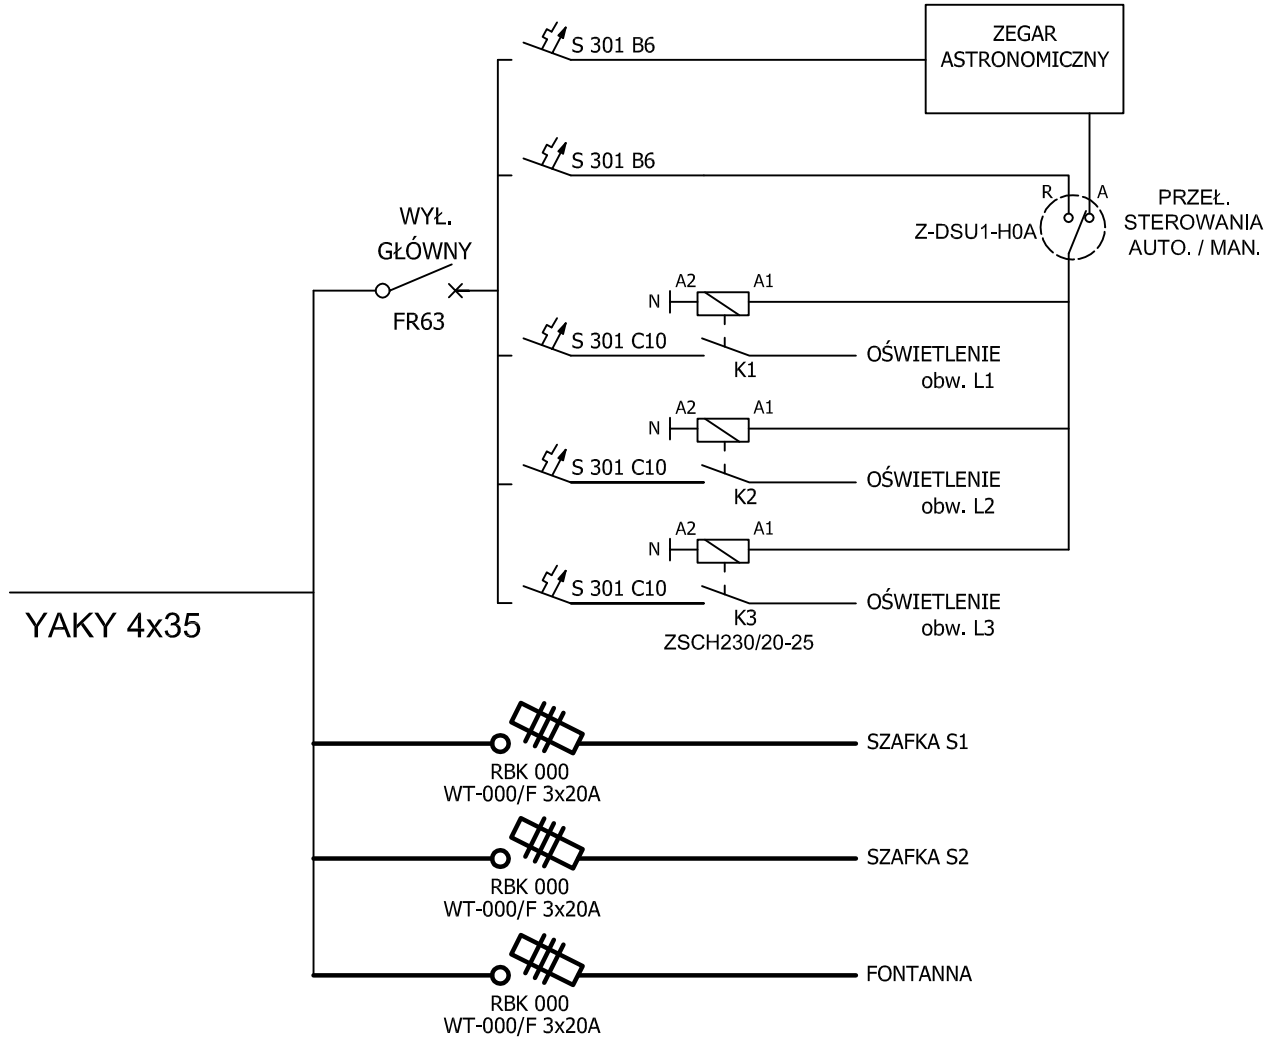47-334 Walce; Brożec; ul. Reymonta 95
dz. nr: 1154/17

| Branża : | Stadium : |
|---|---|
| Elektryczna | Projekt budowlany |

Tytuł rysunku :
ROZDZIELNIA RG

| Podziałka : | Data : | Nr.rys: |
|---|---|---|
| B/S | 30 grudzień 2009 | E2 |